



**Invertir en
nuestras comunidades**

Imagen de Dominion Energy. No específica a un proyecto.




Electric Transmission
P.O. Box 26666
Richmond, VA 23261

**Más información sobre las líneas de
transmisión mejoradas en su zona**



**ESCANE
AQUÍ PARA
OBTENER MÁS
INFORMACIÓN**

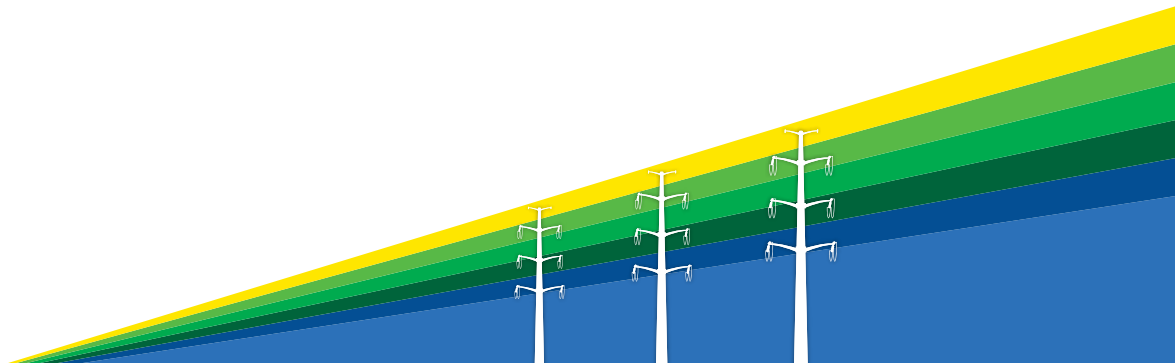

Mejoras de infraestructura propuestas

Proyectos de reconstrucción de la transmisión eléctrica de 500 kV de Carson – Midlothian y North Anna – Midlothian

En Dominion Energy proporcionamos energía fiable, asequible y cada vez más limpia que impulsa su día a día. Le hemos enviado esta postal para informarle de las mejoras de infraestructura que puede observar en su comunidad orientadas a garantizar la fiabilidad de la red a los clientes.

Este proyecto propuesto reconstruirá las líneas de transmisión eléctrica de 500 kilovoltios (kV) existentes en el mismo corredor de derecho de paso entre nuestras subestaciones de Carson, Midlothian y North Anna. Estas líneas se acercan al final de su vida útil y deben reconstruirse para dar cabida a una mayor oferta de generación y mayores necesidades de los clientes. Este proyecto requerirá la aprobación de la Comisión Estatal de Sociedades (SCC) de Virginia y la solicitud se presentará en agosto de 2026. El proceso de solicitud ofrece varias oportunidades para comentarios del público. Consulte nuestra página web para conocer más detalles.

Se prevé mantener en servicio las líneas actuales de 500 kV durante las obras. Para lograrlo, y optimizar el derecho de paso existente para el desarrollo futuro de la transmisión, Dominion Energy propone **reconstruir parcialmente la línea existente de 230 kV entre la subestación de Midlothian y**

Oilville en Broad Street. Para este tramo del proyecto, las líneas de 500 kV y de 230 kV compartirán las mismas estructuras.

Deberán despejarse los árboles y la vegetación de la servidumbre existente a lo largo de todo el corredor porque las líneas de 500 kV existentes estarán en servicio durante la construcción. Debido a que algunos lugares dentro del corredor existente no están despejados en la actualidad, los árboles, la vegetación y las invasiones no aprobadas deben retirarse en su totalidad. Tan pronto como se obtengan los permisos (actualmente esto se prevé para el invierno de 2026–2027), comenzarán las actividades de tala de árboles dentro de la servidumbre existente y la tala selectiva de árboles peligrosos fuera de la servidumbre.

Esta primavera se celebrarán reuniones públicas para recabar su importante opinión sobre los proyectos de reconstrucción. Gracias por su participación y paciencia mientras priorizamos esta crucial infraestructura en su comunidad.

Comuníquese con nosotros

Sitio web: [DominionEnergy.com/Carson-NorthAnna](https://www.dominionenergy.com/Carson-NorthAnna)

Email: powerline@dominionenergy.com

Teléfono: 888-291-0190

